Paciente: **VARGUEZ RUIZ, LIGIA DE LOS ANGELES**


Fecha de nacimiento: **25-ago.-1958**

Sexo: **Femenino**

N.º de paciente: **20608**

OD Central 24-2 Prueba de umbral

Tonos de gris | Desviación total | Desviación modelo

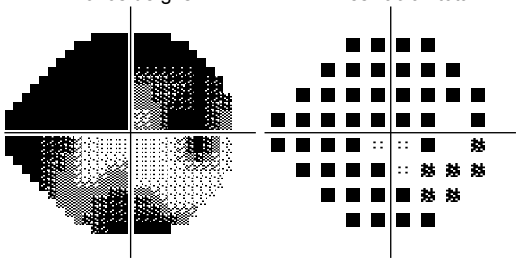

Se ha excedido el umbral MD.
Consulte desviación total.
Plantéese una prueba 10-2.


20-abr.-2026 **SITA-Fast**

FP: **0%**
FN: **53%**
FL: **0/13**

VFI24-2: **35%**
MD24-2: **-22,48 dB P < 0,5%**
PSD24-2: **10,80 dB P < 0,5%**
GHT: Fuera de límites normales


Estructura-función OU (examen único)

P < 5%
P < 2%
P < 1%
P < 0,5%

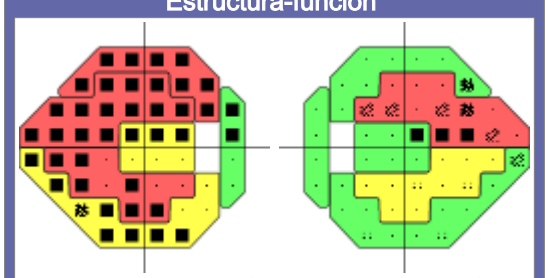

OS Central 24-2 Prueba de umbral

Tonos de gris | Desviación total | Desviación modelo

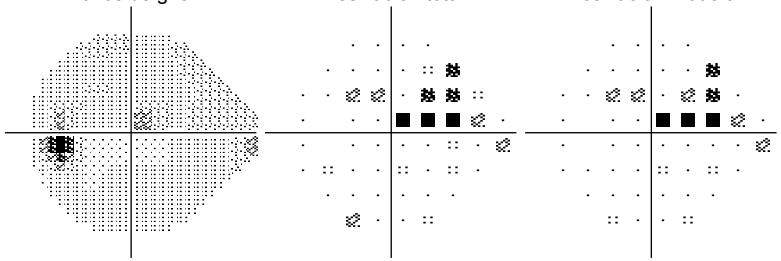


20-abr.-2026 **SITA-Fast**

FP: **0%**
FN: **9%**
FL: **0/13**


VFI24-2: **94%**
MD24-2: **-2,76 dB P < 2%**
PSD24-2: **2,74 dB P < 2%**
GHT: Fuera de límites normales

OD CIRRUS HD-OCT


Mapa de grosor RNFL
Intensidad señal: **8/10**




Cuadrantes de RNFL




Horas de reloj de RNFL





RNFL
20-abr.-2026


Intensidad señal: **9/10**




Células ganglionares
20-abr.-2026

OS CIRRUS HD-OCT


Cuadrantes de RNFL



Horas de reloj de RNFL




Mapa de grosor RNFL
Intensidad señal: **8/10**




Intensidad señal: **9/10**

Células ganglionares
20-abr.-2026



RNFL
20-abr.-2026



OD		OS
55µm	Grosor RNFL promedio	65µm
0,87	Proporción media C/D	0,77
0,49mm²	Zona anillo	0,78mm²
0,85	Proporción C/D vertical	0,75
0,616mm³	Volumen de Cup	0,394mm³
2,03mm²	Área de Disc	1,92mm²
61µm	Grosor medio de GCL+IPL promedio	68µm
50µm	Grosor GCL+IPL mínimo	52µm

Distribución de valores normales N. d. | 95 % | 5 % | 1 %

⚠ Un parámetro, por lo menos, está próximo al umbral normativo y en caso de repetir la exploración puede causar un cambio en la codificación cromática.

Comentarios

Firma

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: **VARGUEZ RUIZ, LIGIA DE LOS ANGELES**

Fecha de nacimiento: **25-ago.-1958**

Sexo: **Femenino**


N.º de paciente: **20608**

OD — Información detallada de los datos normativos — OS

Fecha: 20-abr.-2026 Edad: 67
Hora: 15:59 Intensidad señal: 8/10

Parámetros de ONH	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Proporción media C/D	0,87	<1	0,81	<1	0,94	<1
Zona anillo	0,49mm²	<1	0,31mm²	<1	0,66mm²	<1
Proporción C/D vertical	0,85	<1	0,77	<1	0,94	<1
Volumen de Cup	0,62mm³	<1	0,59mm³	<1	0,65mm³	<1


Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor RNFL promedio	54,56µm	<1	50,76µm	<1	58,36µm	<1
Zona 1	50,79	<1	38,70	<1	62,88	3
Zona 2	60,35	<1	47,96	<1	72,75	<1
Zona 3	63,50	2	52,09	<1	74,91	10
Zona 4	66,62	<1	55,71	<1	77,53	3
Zona 5	55,00	6	48,19	2	61,82	19
Zona 6	43,69	5	39,76	<1	47,63	10



Fecha: 20-abr.-2026 Edad: 67
Hora: 16:06 Intensidad señal: 8/10

Parámetros de ONH	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Proporción media C/D	0,77	<1	0,70	5	0,84	<1
Zona anillo	0,78mm²	<1	0,61mm²	<1	0,95mm²	3
Proporción C/D vertical	0,75	<1	0,66	8	0,83	<1
Volumen de Cup	0,39mm³	5	0,37mm³	7	0,42mm³	4

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor RNFL promedio	64,89µm	<1	61,09µm	<1	68,69µm	2
Zona 1	91,58	33	79,48	16	103,67	52
Zona 2	52,41	<1	40,02	<1	64,81	<1
Zona 3	85,27	20	73,86	9	96,69	39
Zona 4	83,83	4	72,92	2	94,75	8
Zona 5	56,49	7	49,67	2	63,31	21
Zona 6	51,57	19	47,64	10	55,51	33



⚠ Un parámetro, por lo menos, está próximo al umbral normativo y en caso de repetir la exploración puede causar un cambio en la codificación cromática.

Distribución de valores normales N. d. | 95 % | 5 % | 1 %

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: VARGUEZ RUIZ, LIGIA DE LOS ANGELES

Fecha de nacimiento: 25-ago.-1958

Sexo: Femenino

N.º de paciente: 20608

OD — Información detallada de los datos normativos — OS

OD			
Fecha:	20-abr.-2026	Edad:	67
Hora:	15:59	Intensidad señal:	8/10

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor temporal	43,85µm	4	38,15µm	<1	49,55µm	12
Grosor superior	64,84µm	<1	55,14µm	<1	74,54µm	<1
Grosor nasal	54,04µm	13	47,74µm	4	60,34µm	30
Grosor inferior	55,49µm	<1	46,69µm	<1	64,29µm	<1
CH09	39,99µm	11	34,99µm	3	44,99µm	31
CH10	53,42µm	7	43,52µm	<1	63,32µm	25
CH11	62,19µm	<1	48,79µm	<1	75,59µm	3
CH12	69,37µm	5	51,17µm	<1	87,57µm	18
CH01	62,96µm	3	48,86µm	<1	77,06µm	10
CH02	57,63µm	10	44,33µm	2	70,93µm	30
CH03	53,17µm	42	45,97µm	15	60,37µm	70
CH04	51,32µm	17	41,92µm	3	60,72µm	46
CH05	55,92µm	3	43,72µm	<1	68,12µm	12
CH06	49,50µm	<1	34,90µm	<1	64,10µm	<1
CH07	61,07µm	<1	47,07µm	<1	75,07µm	2
CH08	38,13µm	3	29,73µm	<1	46,53µm	12

Parámetros de GCA	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor medio de GCL+IPL promedio	61,00µm	<1	58,90µm	<1	63,10µm	<1
Grosor GCL+IPL mínimo	50,00µm	<1	41,90µm	<1	58,10µm	<1

OS			
Fecha:	20-abr.-2026	Edad:	67
Hora:	16:06	Intensidad señal:	8/10

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor temporal	51,91µm	17	46,21µm	7	57,61µm	37
Grosor superior	85,01µm	2	75,31µm	<1	94,71µm	12
Grosor nasal	51,42µm	7	45,12µm	3	57,72µm	21
Grosor inferior	71,21µm	<1	62,41µm	<1	80,01µm	<1
CH09	52,43µm	68	47,43µm	43	57,43µm	80
CH10	58,71µm	14	48,81µm	3	68,61µm	42
CH11	77,47µm	3	64,07µm	<1	90,87µm	8
CH12	97,79µm	29	79,59µm	11	115,99µm	53
CH01	79,76µm	14	65,66µm	3	93,86µm	38
CH02	55,06µm	9	41,76µm	2	68,36µm	25
CH03	52,61µm	38	45,41µm	13	59,81µm	68
CH04	46,58µm	8	37,18µm	2	55,98µm	31
CH05	93,02µm	54	80,82µm	30	105,22µm	73
CH06	70,23µm	<1	55,63µm	<1	84,83µm	4
CH07	50,37µm	<1	36,37µm	<1	64,37µm	<1
CH08	44,61µm	11	36,21µm	2	53,01µm	28

Parámetros de GCA	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor medio de GCL+IPL promedio	68,00µm	3	65,90µm	<1	70,10µm	6
Grosor GCL+IPL mínimo	52,00µm	<1	43,90µm	<1	60,10µm	<1

⚠ Un parámetro, por lo menos, está próximo al umbral normativo y en caso de repetir la exploración puede causar un cambio en la codificación cromática.

Distribución de valores normales: N. d. | 95 % | 5 % | 1 %

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.