Paciente: **VARGUEZ RUIZ, LIGIA DE LOS ANGELES**


FDN: **25-ago.-1958**

Sexo: **Femenino**

ID: **20608**

OD Análisis de campo único — Central 24-2 Prueba de umbral

Monitor de fijación:	Mirada/Mancha ciega	Estímulo:	III, Blanco	Fecha:	20-abr.-2026
Objetivo de fijación:	Central	Fondo:	31,5 asb	Hora:	15:24
Pérdidas de fijación:	0/12	Estrategia:	SITA Fast	Edad:	67
Errores falsos pos.:	0%	Diámetro de pupila:	6,0 mm *		
Errores falsos neg.:	27%	Agudeza visual:			
Duración:	04:03	Rx:	+4,25 DS		
Foveal:	35 dB				

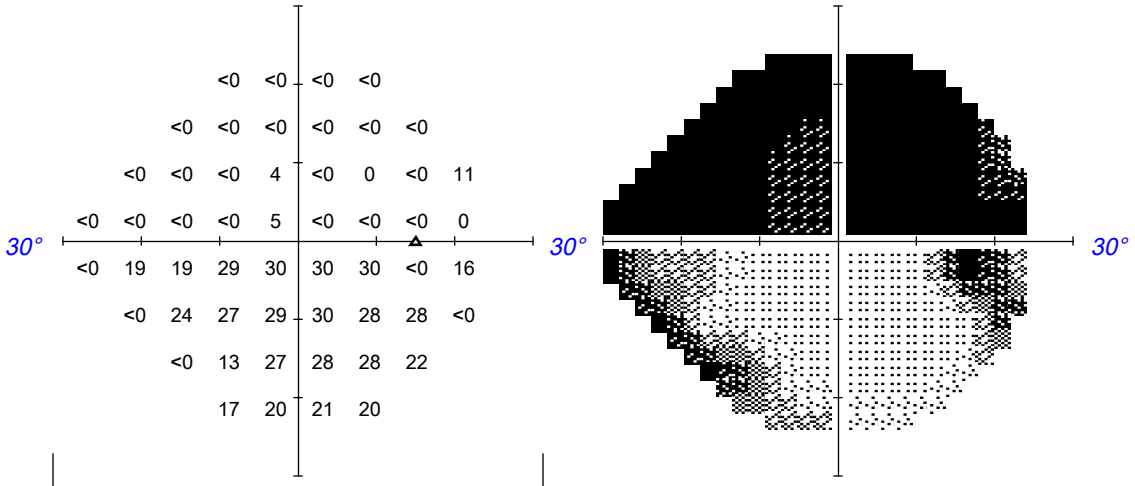

		-29	-29	-28	-28				
	-30	-31	-31	-31	-30	-30			
-30	-32	-33	-27	-33	-30	-31	-18		
-29	-31	-33	-34	-27	-34	-33		-29	
-29	-11	-12	-3	-3	-2	-2		-14	
	-31	-7	-4	-3	-2	-3	-3	-32	
		-31	-17	-4	-3	-2	-8		
			-12	-9	-9	-9			

Desviación total

		-26	-26	-25	-25				
	-27	-28	-28	-28	-27	-27			
-27	-29	-30	-24	-30	-27	-28	-15		
-26	-28	-30	-31	-24	-31	-30		-26	
-26	-8	-9	-1	0	1	1		-11	
	-28	-4	-1	0	1	0	0	-29	
		-29	-14	-1	0	0	-5		
			-9	-7	-6	-7			

Desviación del modelo

PHG: Fuera de límites normales

VFI24-2: 43%
MD24-2: -19,54 dB P < 0,5%
PSD24-2: 13,14 dB P < 0,5%

:: P < 5%
P < 2%
P < 1%
P < 0,5%



Comentarios

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.