
Paciente: **HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA**

Fecha de nacimiento: **23-jul.-1991**

Sexo: **Femenino**

N.º de paciente: **20972**

OD Central 24-2 Prueba de umbral

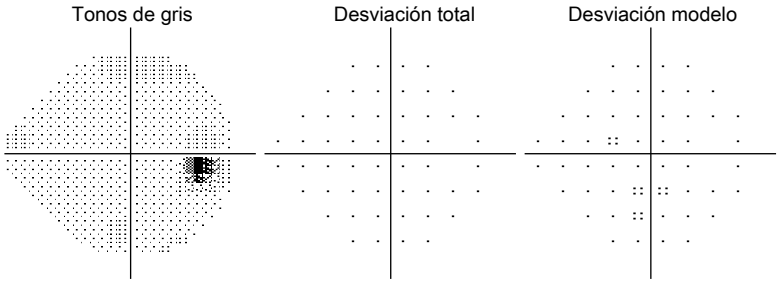



21-jul.-2026 **SITA-Fast**

FP: **7%**
FN: **0%**
FL: **2/10 XX**

VFI24-2: **99%**
MD24-2: **0,04 dB**
PSD24-2: **1,32 dB**
GHT: Dentro de límites normales

Estructura-función OU (examen único)




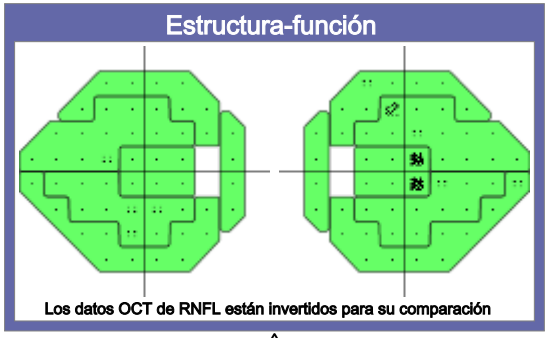

OD		OS
95µm	Grosor RNFL promedio	90µm
0,70	Proporción media C/D	0,73
1,16mm²	Zona anillo	0,99mm²
0,63	Proporción C/D vertical	0,69
0,486mm³	Volumen de Cup	0,519mm³
2,31mm²	Área de Disc	2,09mm²
84µm	Grosor medio de GCL+IPL promedio	82µm
80µm	Grosor GCL+IPL mínimo	79µm

Distribución de valores normales: N. d. | 95 % | 5 % | 1 %

Tonos de gris Desviación total Desviación modelo Central 24-2 Prueba de umbral OS

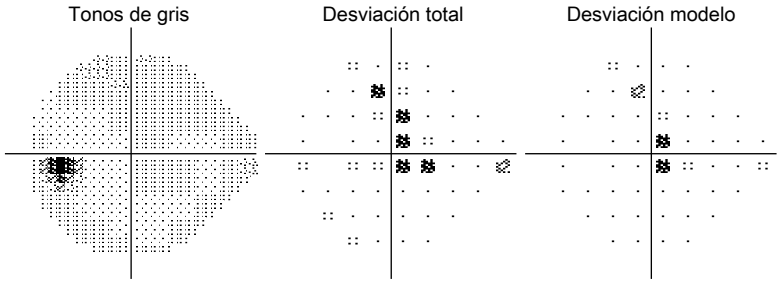


21-jul.-2026 **SITA-Fast**

FP: **2%**
FN: **0%**
FL: **2/10 XX**

VFI24-2: **97%**
MD24-2: **-2,31 dB P < 5%**
PSD24-2: **1,59 dB**
GHT: Dentro de límites normales

OD CIRRUS HD-OCT


Mapa de grosor RNFL
Intensidad señal: **9/10**




Cuadrantes de RNFL




Horas de reloj de RNFL



Intensidad señal: **10/10**



RNFL
21-jul.-2026




Células ganglionares
21-jul.-2026

CIRRUS HD-OCT OS


Cuadrantes de RNFL



Horas de reloj de RNFL




Mapa de grosor RNFL
Intensidad señal: **8/10**




Intensidad señal: **10/10**

Células ganglionares
21-jul.-2026



RNFL
21-jul.-2026



⚠ Un parámetro, por lo menos, está próximo al umbral normativo y en caso de repetir la exploración puede causar un cambio en la codificación cromática.

Comentarios

Firma

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: **HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA**

Fecha de nacimiento: **23-jul.-1991**

Sexo: **Femenino**

N.º de paciente: **20972**


OD — Información detallada de los datos normativos — OS

OD

Fecha: 21-jul.-2026 Edad: 34
Hora: 12:40 Intensidad señal: 9/10

Parámetros de ONH	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Proporción media C/D	0,70	5	0,64	39	0,77	<1
Zona anillo	1,16mm²	10	0,98mm²	<1	1,33mm²	40
Proporción C/D vertical	0,63	18	0,55	59	0,72	2
Volumen de Cup	0,49mm³	8	0,46mm³	12	0,52mm³	6

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor RNFL promedio	95,26µm	51	91,46µm	37	99,06µm	67
Zona 1	141,72	88	129,63	75	153,81	97
Zona 2	143,35	53	130,96	25	155,75	78
Zona 3	80,49	8	69,08	<1	91,90	19
Zona 4	144,83	81	133,91	59	155,74	94
Zona 5	76,65	47	69,83	29	83,47	69
Zona 6	60,83	38	56,89	23	64,76	53




OS

Fecha: 21-jul.-2026 Edad: 34
Hora: 12:48 Intensidad señal: 8/10

Parámetros de ONH	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Proporción media C/D	0,73	<1	0,66	11	0,80	<1
Zona anillo	0,99mm²	2	0,82mm²	<1	1,17mm²	12
Proporción C/D vertical	0,69	2	0,61	14	0,78	<1
Volumen de Cup	0,52mm³	4	0,49mm³	4	0,55mm³	2

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor RNFL promedio	90,32µm	30	86,52µm	20	94,12µm	47
Zona 1	151,00	95	138,91	85	163,09	>99
Zona 2	131,83	26	119,43	13	144,23	54
Zona 3	83,21	10	71,80	2	94,62	22
Zona 4	118,82	30	107,90	16	129,73	51
Zona 5	71,26	34	64,44	15	78,08	54
Zona 6	58,94	33	55,01	18	62,88	46



⚠ Un parámetro, por lo menos, está próximo al umbral normativo y en caso de repetir la exploración puede causar un cambio en la codificación cromática.

Distribución de valores normales N. d. | 95 % | 5 % | 1 %

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: **HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA**

Fecha de nacimiento: **23-jul.-1991**

Sexo: **Femenino**

N.º de paciente: **20972**

OD — Información detallada de los datos normativos — OS

Fecha: 21-jul.-2026 Edad: 34
Hora: 12:40 Intensidad señal: 9/10

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor temporal	61,29µm	38	55,59µm	17	66,99µm	63
Grosor superior	107,69µm	20	97,99µm	6	117,39µm	44
Grosor nasal	77,15µm	75	70,85µm	50	83,45µm	89
Grosor inferior	134,91µm	74	126,11µm	53	143,71µm	89
CH09	51,41µm	55	46,41µm	30	56,41µm	76
CH10	76,26µm	48	66,36µm	19	86,16µm	74
CH11	145,22µm	78	131,82µm	54	158,62µm	93
CH12	114,69µm	41	96,49µm	18	132,89µm	65
CH01	63,15µm	<1	49,05µm	<1	77,25µm	4
CH02	110,65µm	89	97,35µm	70	123,95µm	97
CH03	60,09µm	69	52,89µm	39	67,29µm	90
CH04	60,71µm	40	51,31µm	14	70,11µm	64
CH05	106,46µm	61	94,26µm	40	118,66µm	78
CH06	175,50µm	96	160,90µm	85	190,10µm	98
CH07	122,76µm	28	108,76µm	13	136,76µm	50
CH08	56,20µm	29	47,80µm	11	64,60µm	53

Parámetros de GCA	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor medio de GCL+IPL promedio	84,00µm	52	81,90µm	37	86,10µm	68
Grosor GCL+IPL mínimo	80,00µm	33	71,90µm	5	88,10µm	86

Fecha: 21-jul.-2026 Edad: 34
Hora: 12:48 Intensidad señal: 8/10

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor temporal	59,50µm	33	53,80µm	13	65,20µm	53
Grosor superior	107,32µm	20	97,62µm	6	117,02µm	42
Grosor nasal	59,79µm	18	53,49µm	5	66,09µm	37
Grosor inferior	134,68µm	74	125,88µm	53	143,48µm	89
CH09	57,88µm	79	52,88µm	64	62,88µm	86
CH10	73,51µm	40	63,61µm	13	83,41µm	69
CH11	123,15µm	39	109,75µm	23	136,55µm	61
CH12	80,56µm	7	62,36µm	<1	98,76µm	21
CH01	118,23µm	67	104,13µm	40	132,33µm	86
CH02	85,85µm	44	72,55µm	18	99,15µm	73
CH03	43,95µm	8	36,75µm	<1	51,15µm	30
CH04	49,56µm	10	40,16µm	2	58,96µm	35
CH05	120,39µm	81	108,19µm	65	132,59µm	94
CH06	179,80µm	96	165,20µm	89	194,40µm	>99
CH07	103,83µm	11	89,83µm	3	117,83µm	23
CH08	47,11µm	10	38,71µm	2	55,51µm	28

Parámetros de GCA	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor medio de GCL+IPL promedio	82,00µm	37	79,90µm	24	84,10µm	53
Grosor GCL+IPL mínimo	79,00µm	28	70,90µm	4	87,10µm	81

⚠ Un parámetro, por lo menos, está próximo al umbral normativo y en caso de repetir la exploración puede causar un cambio en la codificación cromática.

Distribución de valores normales: N. d. | 95 % | 5 % | 1 %

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.